




LEGENDA:

— proj. przewód koncentryczny 75 Ohm ekranowany RG-6

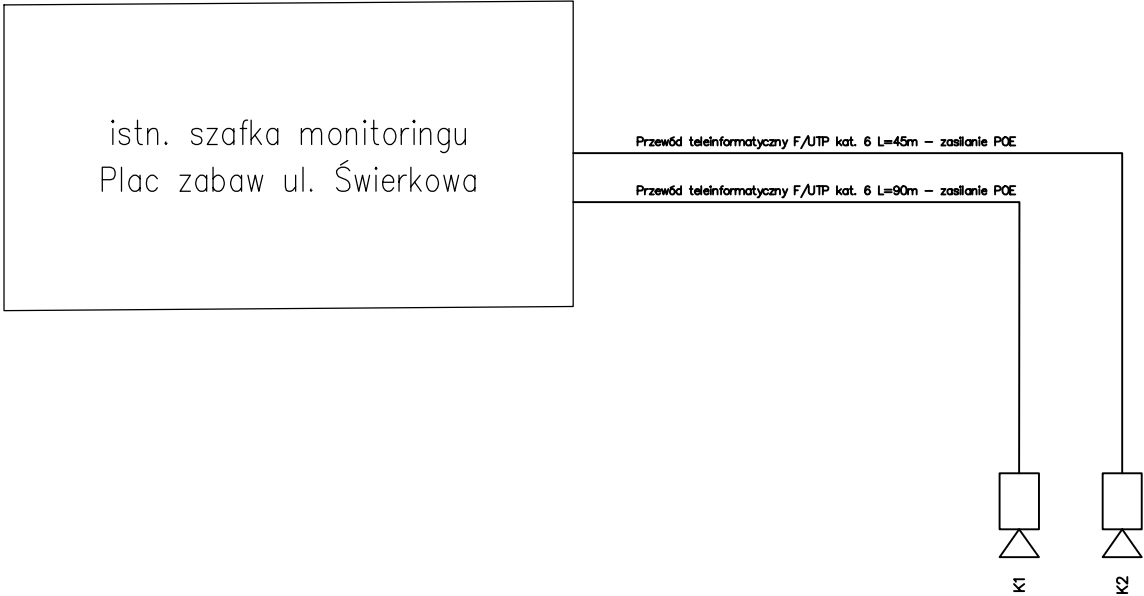

— proj. kamera CCTV 4K

UWAGI:

1. Zasilanie kamer CCTV wykonać w technologii PoE
2. Wymagana rozdzielczość zastosowanych urządzeń monitoringu to 4K (3840x2160p)
3. Wymagany stopień szczelności urządzeń monitoringu to IP66
4. Zasilanie kamer monitoringu wykonać w technologii PoE.

Biuro projektowe: Nel Ogrody Sp. z o.o. ul. Trakt Leśny 1a 83-047 Klonowo Dolne	Zespół projektowy:		Podpis:
	Projektant: Łukasz Szokalski POM/0258/PBE/16		
	Sprawdzający: Dariusz Kwidziński POM/0261/PBE/16		
	Opracowanie: Szymon Dzielak		
Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska Marsz. J. Piłsudskiego 3 21-500 Biała Podlaska	Obiekt:		Skala:
	Budowa obiektów małej architektury - tor z przeszkodami dla osób dorosłych i dzieci		-
	działka nr 73/4; 3341/5 obr.4		Data: 09.06.2025
	Nazwa rysunku: Schemat strukturalny		Stadium: PT
Branża:	Nr rys: E-3		
	ELEKTROENERGETYCZNA		