


SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO GAZOCIĄGU

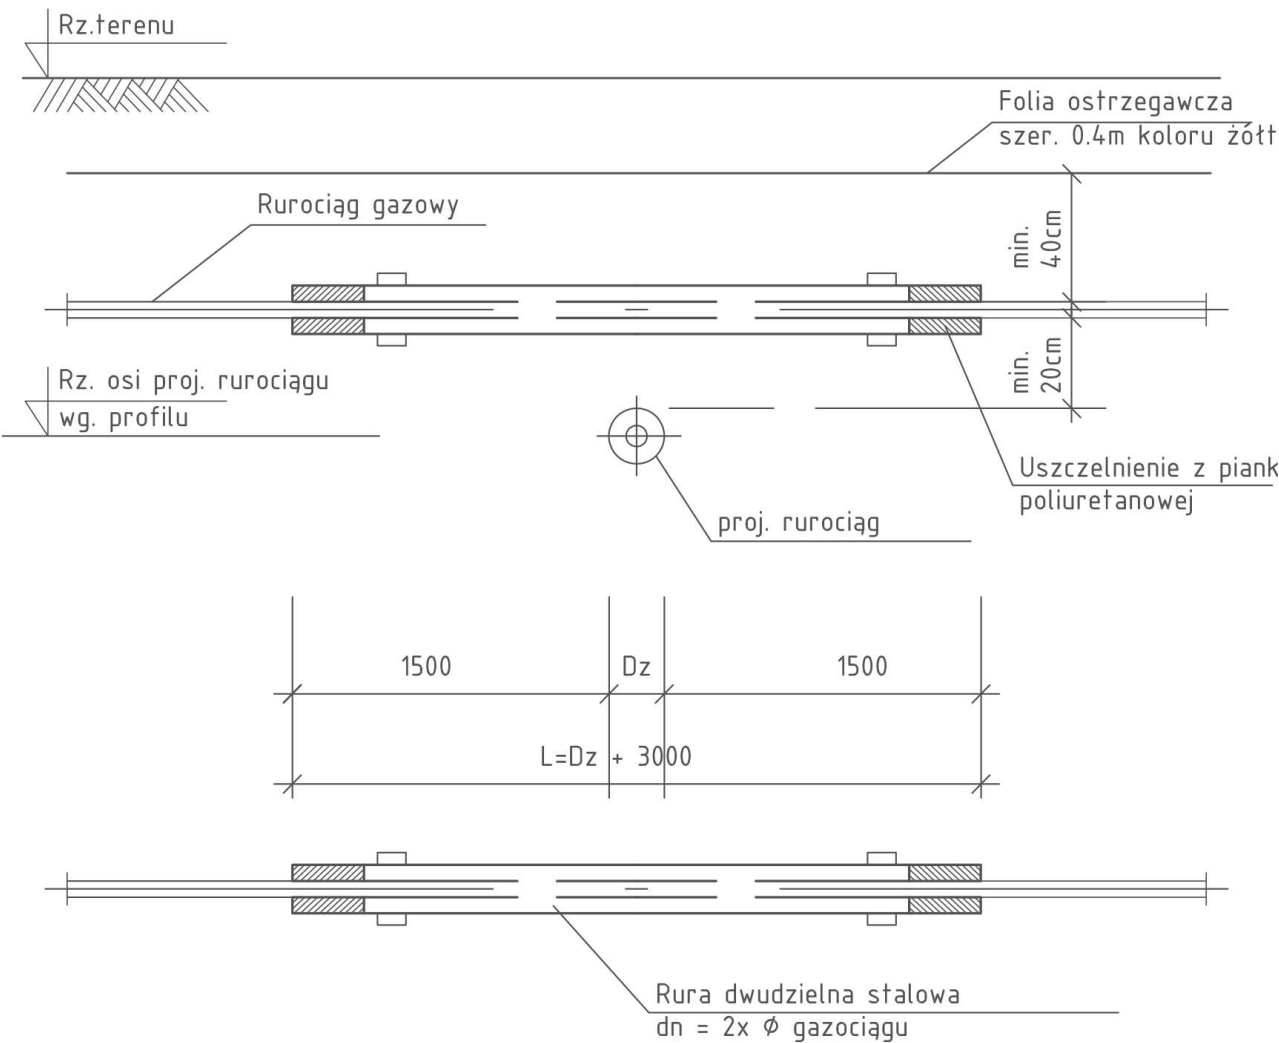

1. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie
2. Skrzyżowanie z gazociągiem, przed zasypaniem zgłosić do odbioru we właściwej Gazowni
3. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową, należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić, właściwą dla terenu inwestycji, Gazownię.

TEMAT: Sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami m. Biała Podlaska w ul. Grzybowa; Obręb 0004, dz. nr: 102/6, 2865 , 258				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Anna Głowacka	LUB/0124/PWBS/15 branża sanitarna	02.2024	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Robert Śledź	LUB/0080/POOS/13 branża sanitarna	02.2024	
TREŚĆ RYSUNKU: Szczegół zabezpieczenia gazociągu				rys. nr 8
				skala 1:500