

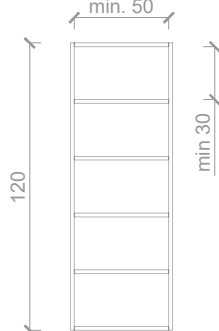


ZESTAWIENIE KŁAP DYMOWYCH, WYŁAZÓW DACHOWYCH, DRABINEK ORAZ ZABUDOWY OKIEN W PIWNICY					
OZNACZENIE WG PROJEKTU		KD	WD	DW	
SCHEMAT					
RODZAJ		KŁAPA DYMOWA	WYŁAZ DACHOWY	DRABINKA WYŁAZOWA NA DACH	
WYMIARY w świetle muru	So	150	80	50	
	Ho	220	80	120	
IŁOŚĆ SZTUK	Σ	1	2	2	
		1. POW. CZYNNNA: 2,19 M² 2. KŁAPA DO GRAWITACYJNEGO USUWANIA DYMU I CIEPŁA OZNAKOWANA CE ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 12101-2 Z CERTYFIKATEM STAŁOŚCI 3. PRZEZNACZONE DO DACHÓW NACHYLONYCH, 4. PODSTAWA SKOŚNA O WYSOKOŚCI CAŁKOWITEJ Z WIEŃCEM 300 MM LUB 500 MM 5. WYKONANA Z: – BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1,25 MM PRZYSTOSOWANEJ DO MONTAŻU IZOLACJI TERMICZNEJ O GRUBOŚCI 50 MM, 6. W DOLNEJ CZĘŚCI PODSTAWY PVC GNIAZDO MONTAŻOWE, A W PODSTAWIE STALOWEJ OBWODOWY KOŁNIERZ O SZEROKOŚCI 50 MM DO MONTAŻU KŁAPY NA KONSTRUKCJI DACHU, 7. WIENIEC PVC 8. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: PŁYTA Z POLIWĘGLANU KOMOROWEGO 9. RAMA SKRZYDŁA Z WIELOKOMOROWEGO SYSTEMU PROFILI PVC 10. KĄT OTWARCIA SKRZYDŁA KŁAPY ≥140° 11. ZAWIASY MOCUJĄCE SKRZYDŁO DO PODSTAWY MONTOWANE NA DŁUŻSZYM BOKU KŁAPY, 12. STEROWANIE ODDYMIANIEM: PNEUMATYCZNE LUB ELEKTRYCZNE 24 V- / 48 V-. 13. STEROWANIE WENTYLACJĄ: ELEKTRYCZNE 230 V~, 14. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=1,10 W/(M²K)	1. RAMKA: ALUMINIUM 2. POKRYWA: SZKŁO HARTOWANE 3. USZCZELKA: GUMA LUB SILIKONU 4. SYSTEM MOCOWANIA: WKRĘTY, HAKI, KIESZENIE LUB SPECJALNE UCHWYTY 5. KLASA SZCZELNOŚCI:4	1. SZEROKOŚĆ DRABINY , POWINNA WYNOSIĆ CO NAJMNIEJ 0,5 M, A ODSTĘPY MIĘDZY SZCZEBLAMI NIE MOGĄ BYĆ WIĘKSZE NIŻ 0,3 M. 2. POCZYNAJĄC OD WYSOKOŚCI 3 M NAD POZIOMEM PODŁOGI, DRABINA POWINNA BYĆ ZAOPATRZONA W URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE PRZED UPADKIEM, TAKIE JAK OBREĆCZE OCHRONNE, ROZMIESZCZONE W ROZSTAWIE NIE WIĘKSZYM NIŻ 0,8 M, Z PIONOWYMI PRĘTAMI W ROZSTAWIE NIE WIĘKSZYM NIŻ 0,3 M. 3. ODLEGŁOŚĆ DRABINY OD ŚCIANY BĄDŹ INNEJ KONSTRUKCJI, DO KTÓREJ SĄ UMOCOWANE, NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 0,15 M, A ODLEGŁOŚĆ OBREĆCZY OCHRONNEJ OD DRABINY, W MIEJSCU NAJBARDZIEJ OD NIEJ ODDALONYM, NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 0,7 M I WIĘKSZA NIŻ 0,8 M.	1. ZABUDOWA STALOWA 7035 2. ZABUDOWA STYLIZOWANA 3. PRZYBÓR
UWAGI					
1. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, DOKŁADNA KOLORYSTYKA ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH ORAZ DETALE ZOSTANĄ UZGODNIONE NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (WYKONAWCZEJ) Z WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW ORAZ INWESTOREM 2. DOCIEPLENIE ŚCIAN PARTERU ORAZ PIĘTRA OD WEWNĄTRZ MOŻLIWE JEDYNIJE W PRZYPADKU BRAKU WYSTĘPOWANIA NA ŚCIANACH POLICHROMII I SZTUKATERII. W PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC REMONTOWYCH NA POLICHROMIE LUB SZTUKATERIE DAJSZE PRACE NALEŻY UZGODNIC Z LWKZ					
		ul. Wiertnicza 143a 02-952 Warszawa			data rew. 30/09/2024 data
ZESTAWIENIE KŁAP, WYŁAZÓW I DRABINEK DACHOWYCH ORAZ ZABUDOWY OKIEN PIWNICY					A-14 nr. rysunku
PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO DAWNEJ WILLI RAABEGO WRAZ Z BUDOWĄ WIATY GARAŻOWO-ŚMIETNIKOWEJ ORAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR EWID. 994/2, 994/42, 994/45, 994/47, 994/49 (OBR. 3) POŁOŻONEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY ULICY ŁOMASKIEJ 21, W TYM ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO NA BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJE KULTURALNE I EDUKACYJNE.		nazwa zamierzenia			skala
ADRES: ul. Łomaska 21, 21-500 Biała Podlaska					
Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska		inwestor, adres			PW stadium
projektant: mgr inż. arch. Magdalena Kużela nr upr. 8/WMOKK/2009 upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.		Asystent: mgr inż. arch. Anna Szyk mgr inż. arch. Katarzyna Jakubaszek		Sprawdził: mgr inż. arch. Jacek Szlis UPR.NR B/96/01 upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.	Arch. branża